


Опросный лист для заказа КТПН:

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (пример заполнения) для заказа комплектной трансформаторной подстанции наружной установки (КТПН)

№ п/п	Запрашиваемые данные	
1	Обозначение	КТПН-630-10/0,4 У1
2	Номинальное напряжение ВН/НН, кВ	10/0,4
3	Трансформатор силовой	ТМ-630
4	Схема соединения трансформатора	Y/Y_0
5	Исполнение вводов и выводов	ввод – воздушный, выводы – кабельные
6	Состояние нейтрали стороны НН	глухозаземленная
7	Высоковольтное оборудование на вводе ВН	Выкл. нагрузки – ОУН**
	Коммутационный аппарат	
	I пл. вставки предохранителя на вводе ВН, А	80
8	Оборудование на стороне НН	
	Коммутационный аппарат	Отделитель QR 1600 А
	К-т трансформации тр-ров тока на вводе	1000/5
	Измерительные приборы	Амперметр Вольтметр
	Учет электроэнергии (тип счетчика)	в РУНН-0,4 (Меркурий 230 ART-03-РС)
	Тип	**
	Выключатели фидерные и их параметры	см. схему
	Защита стороны НН от утечки на землю	---
	Фотоarele	ga

** – тип аппарата определяется изготовителем

Обязательное приложение к опросному листу –
Схема электрическая однолинейная главных цепей ВН и НН

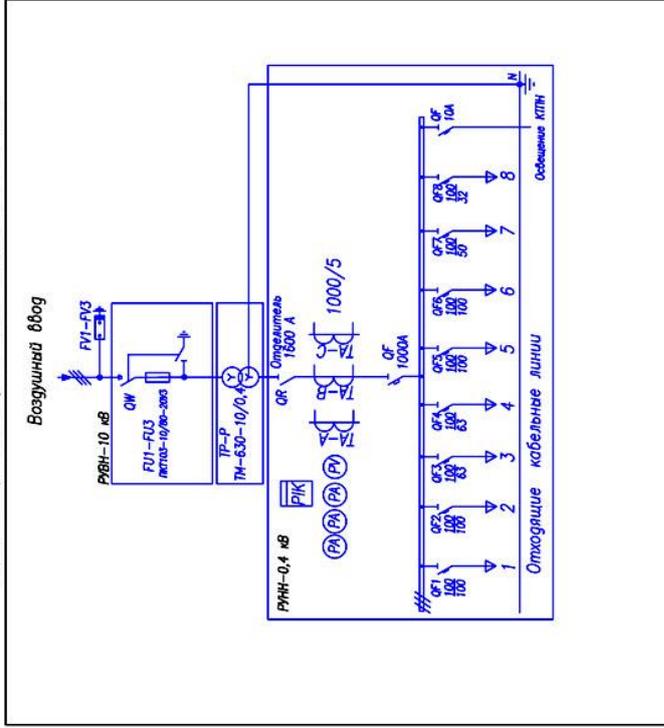

Учт. лист	№ докум.	Подп.	Дата	Страница	Лист	Листов				
Нач. отд.										
Гл. спец.										
Пробер.										
Разраб.										
Н.мехтр.										
Опросный лист										