


Опросный лист на комплектное распределительное устройство серии К-XXVI
(Пример заполнения)

Заполняемые данные		Ответы заказчика													
1	Номер микро КРУ по плану	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Тип микро КРУ	К-XXVI													
3	Номинал ток силовых шин	1000 А													
4	Номинальное напряжение	10кВ													
5	Схема первичных соединений														
6	Обозначение микро - (тип, номер, номер схемы, ток глав. цепей)	ШВВ-10-100-1250	ШВВ-10-101-800	ШТН-10-269-630	ШВВ-10-101-630	ШВВ-10-101-630	ШВВ-10-124-630	ШР-10-602-1000	ШТН-10-269-630	ШВВ-10-101-630	ШВВ-10-101-630	ШВВ-10-101-630	ШВВ-10-101-630	ШВВ-10-101-630	ШВВ-10-100-1000
7	Назначение микро КРУ (подписать)	Ввод 1	Линия к ТП-1	ТН N1	ВЛ фидер N2	Линия к дв. N1	Сек. выключатель	Сек. разрядитель	ТН N2	Линия к дв. N2	ВЛ фидер N4	Линия к КБ	Линия к дв. N3	Линия к ТП-2	Ввод 2
8	Тип выключателя	SIEMENS 3AH5 1250A 20 кА	SIEMENS 3AH5 800A 20 кА	—	SIEMENS 3AH5 800A 20 кА	SIEMENS 3AH5 800A 20 кА	SIEMENS 3AH5 800A 20 кА	—	—	SIEMENS 3AH5 800A 20 кА	SIEMENS 3AH5 800A 20 кА	SIEMENS 3AH5 800A 20 кА	SIEMENS 3AH5 800A 20 кА	SIEMENS 3AH5 800A 20 кА	SIEMENS 3AH5 1250A 20 кА
9	Трансформаторы тока	150/5	75/5	—	50/5	100/5	150/5	—	—	100/5	50/5	100/5	100/5	75/5	150/5
10	Кол. тр-ров тока ТЗ/М	—	1	—	1	1	—	—	—	1	1	1	1	1	—
11	Технические характеристики напряжения	—	Тр-р 250 кВА	—	—	СД 500 кВт	—	—	—	СД 500 кВт	—	КБ 400 кВАР	СД 500 кВт	Тр-р 250 кВА	—
12	Управление выключателями М-местное Д-дистанционное	М	М	—	М	М/Д	М	М	—	М/Д	М	М	М	М	М
13	Выборы змита - тип счетчика	ПСЧ-4АР.05.2 3х100В, 5А, кл.0,5	ПСЧ-4АР.05.2 3х100В, 5А, кл.1,0	—	ПСЧ-4АР.05.2 3х100В, 5А, кл.1,0	ПСЧ-4АР.05.2 3х100В, 5А, кл.1,0	—	—	—	ПСЧ-4АР.05.2 3х100В, 5А, кл.1,0	ПСЧ-4АР.05.2 3х100В, 5А, кл.1,0	ПСЧ-4АР.05.2 3х100В, 5А, кл.1,0	ПСЧ-4АР.05.2 3х100В, 5А, кл.1,0	ПСЧ-4АР.05.2 3х100В, 5А, кл.1,0	ПСЧ-4АР.05.2 3х100В, 5А, кл.0,5
14	Источники питания оперативного тока	ТРЕБУЕТСЯ													
15	Тип релейной защиты	МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ БЛОКИ "ALSTOM AREVAV"													
16	Дополнительные требования	АВР без восстановления													
17	Тип марки и кол-во присоед. кабелей														
18	Примечание	* - ограничители перенапряжения ОПН, устанавливаемые по заказу													

Приложение к опросному листу:
план расположения шкафов КРУ типа К-XXVI в распределительном устройстве (РУ)
- пример

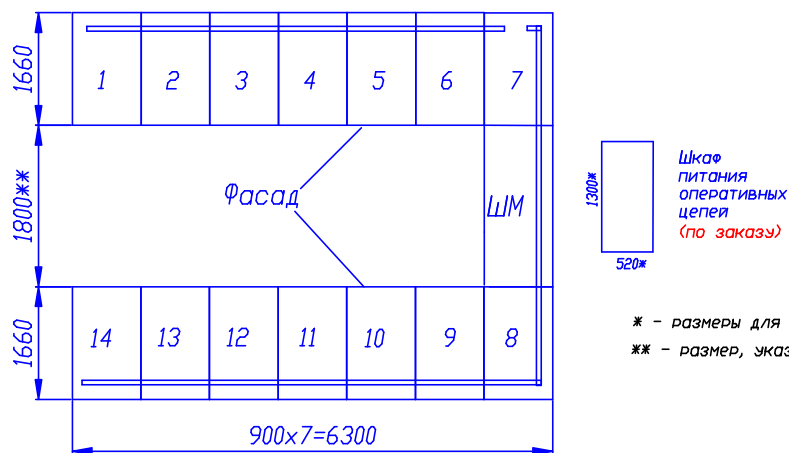

* - размеры для справок
** - размер, указываемый заказчиком

[illegible]